


Przyłącze przedlicznikowe
wg odrębnego opracowania /zakres PGE/

Szafka ze złączem pomiarowym
wg odrębnego opracowania /zakres PGE/

WLZ zalicznikowe
/zakres Gmina Klonowa/

Szafka sterownicza z kablami do pomp
– dostawa producenta przepompowni ścieków
/zakres Gmina Klonowa/

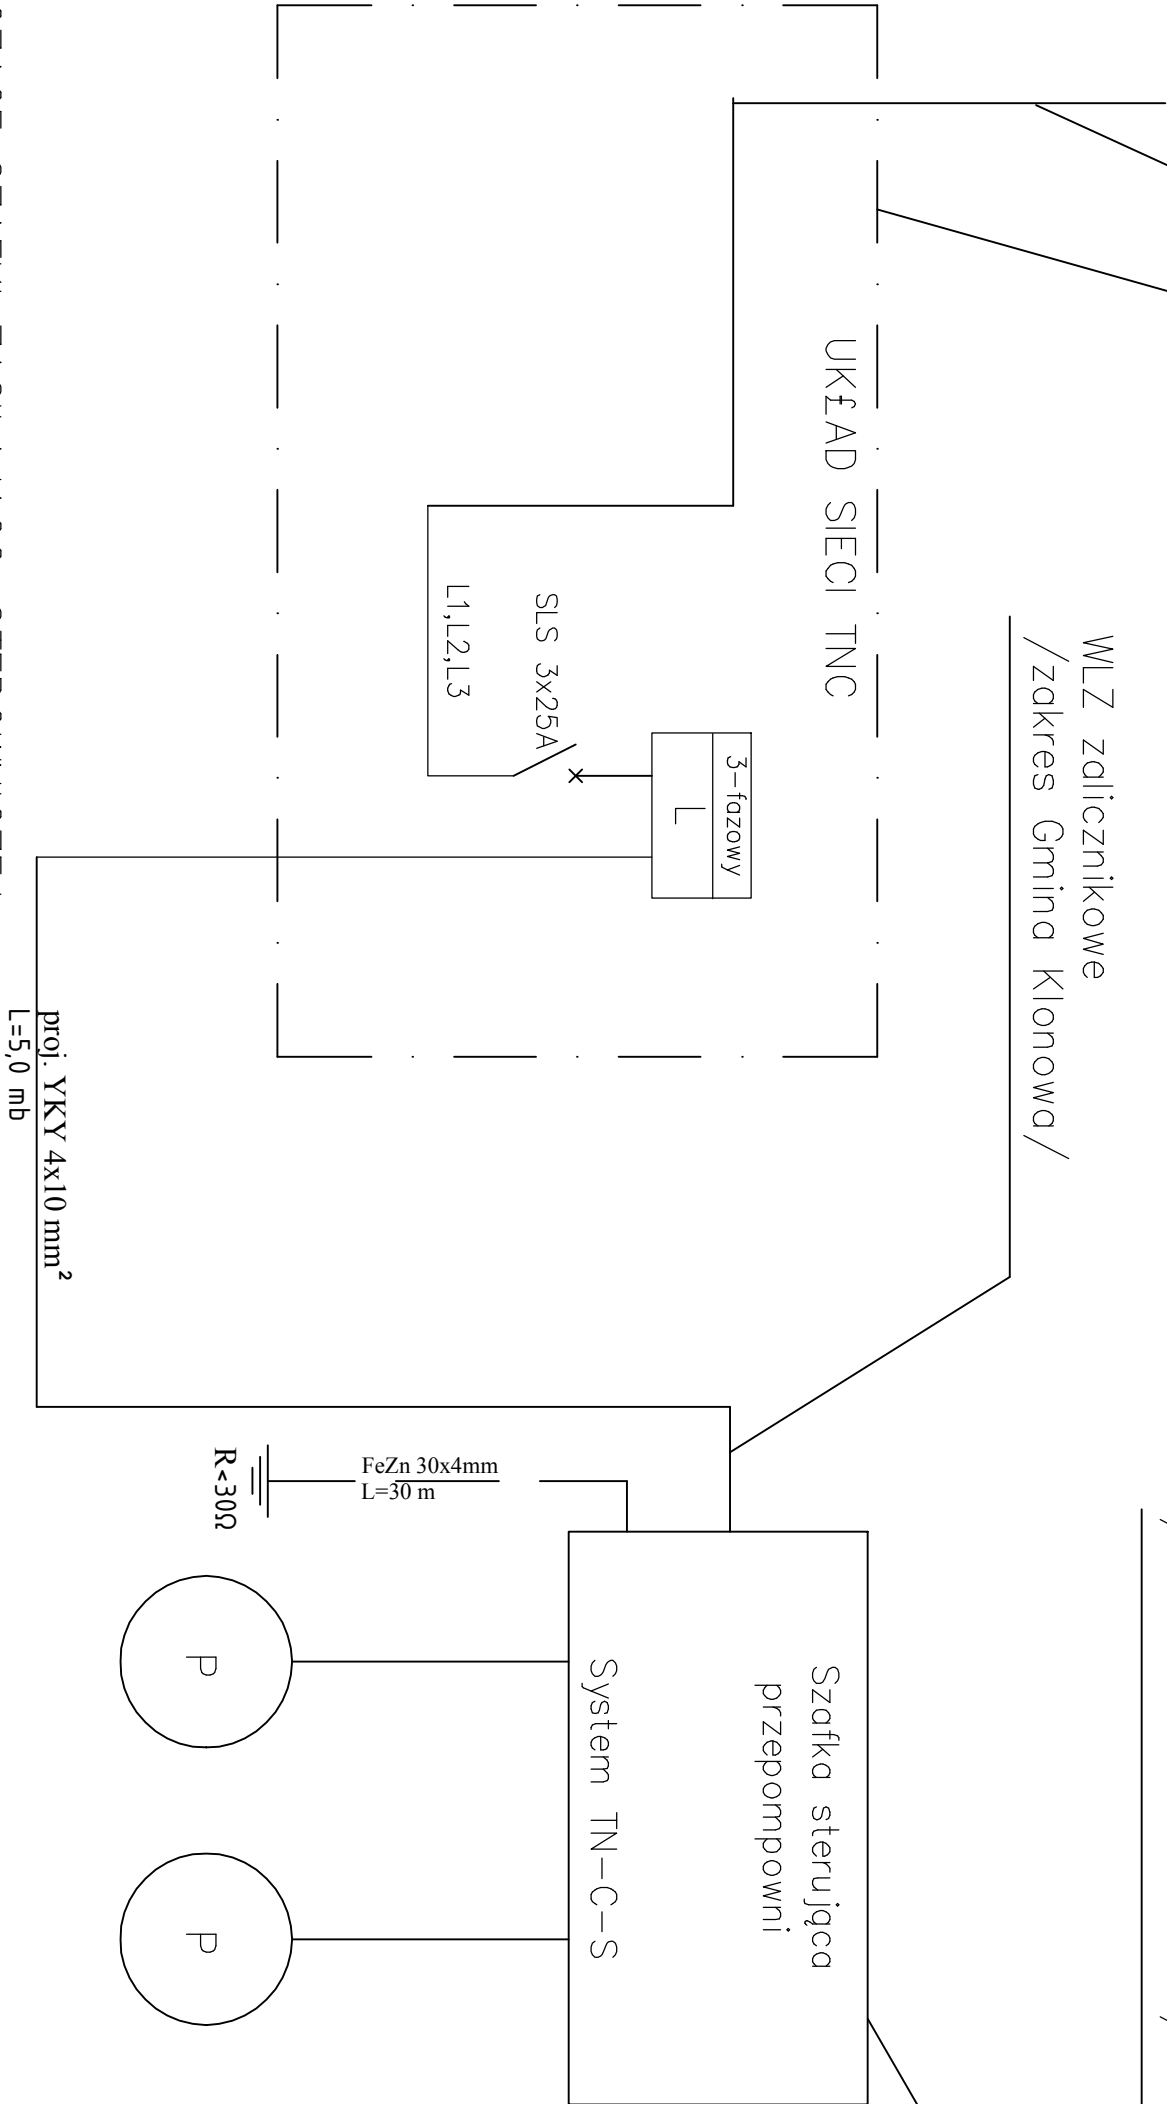

- UWAGI DOTYCZĄCE SZAFKI ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ
1. w szafce zbudować ochronnik przepięciowy kl. B C
 2. dokonać rozdziálu PEN na PE i N
 3. system w szafce TNCS